

ז' תמוז תשפ"ב
06 יולי 2022

דו"ח איכות מים – פרסום לציבור 01.01.2022-30.06.2022
בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פסוטה
פרסום לציבור על פי חוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א-2001

בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע אפס חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. ממצאים תקינים כמפורט מטה.
2. איכות המים עומדת בדרישות. להלן ריכוז הבדיקות שבוצעו בהתייחס לתוכנית הדיגום המאושרת והתייחסות לתקינותם של הממצאים. איכות המים טובה מאוד.


| סוג בדיקה | סוג דיגום | מס' דגימות שתוכננו | מס' דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מס' דגימות חריגות | אחוז חריגה |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|--|------------|
| מיקרוביאלית | שגרתית | 49 | 49 | 100% | 0 | 0% |
| כימיה | פלואוריד | 2 | 2 | 0% | ריכוז רקע של המים המסופקים בהיעדר תוספת פלואוריד | |

3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדגם אחת לשלוש שנים. מתוכנן להידגם בחודש יולי ויפורסם בהתאם.
4. טריהלומתאנים - חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר החיטוי לבין חומר אורגני ועשויים להגביר פוטנציאל לתחלואה (תקן מקסימלי מותר: 100 מקג"ל). מתוכנן להידגם ברבעון השלישי וידווח בהמשך.
5. פלואוריד – החל משנת 8.2014 הופסקה ההפלרה במדינת ישראל, אין תוספת אקטיבית של פלואוריד למים. ריכוז הפלואוריד הטבעי במים ברוב חלקי הארץ נמוך מאוד. הערכים הרצויים הם 700-1000 מקג"ל. הערכים המדווחים מייצגים את הריכוז הטבעי במי השתייה המסופקים.

| נקודת דיגום | תאריך | תוצאה מקג"ל | רמה מרבית מותרת מקג"ל |
|-------------|----------|-------------|--|
| גרעין הכפר | 10.01.22 | 350 | מומלץ – 700-1000 מקס' מותר: 1700 מקג"ל המים במדינת ישראל אינם מופלרים |
| | 04.04.22 | 530 | |

6. דו"ח זה מפורסם בכפוף לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001. תאגיד "פלאג הגליל" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.
7. כמפורט בגרפים שלהלן, רמות הכלור הנותר בתחום התקן (0.5-0.1 מג"ל) ורמת העכירות בתחום המותר (מקס' 1 י.ע.נ).

תאגיד המים והביוב – "פלג הגליל"

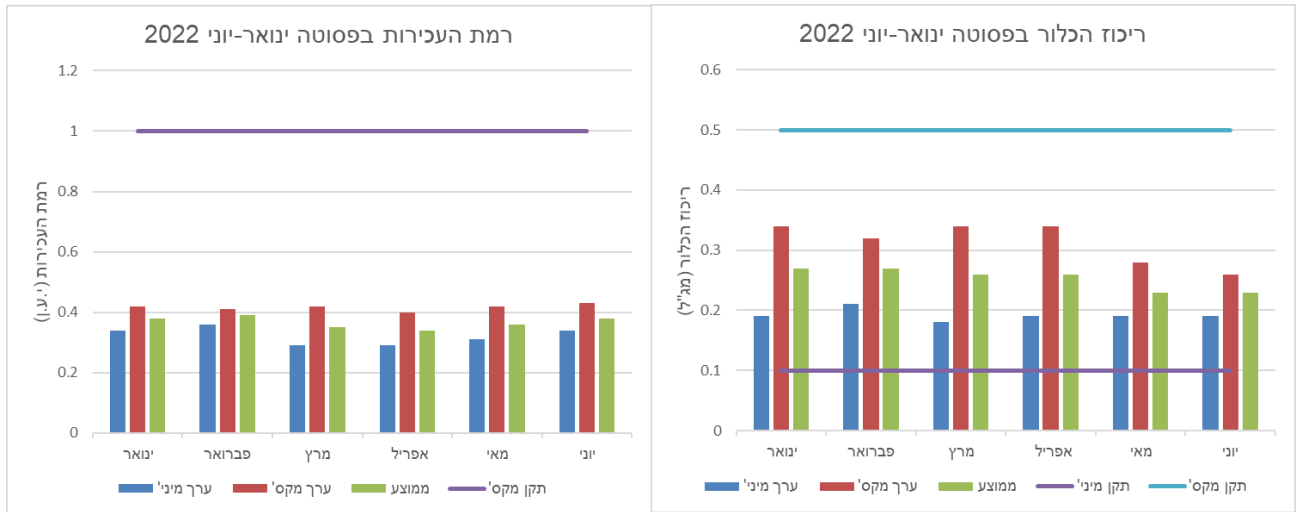

בכבוד רב,

פּרָט'

פּרָג' סלאלח'ה

מנהל מדור מים – ניטור-רישוי עסקים