

דו"ח איכות מים – פרסום לציבור 01.01.2023-30.06.2023

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חצור הגלילית

פרסום לציבור על פי חוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001

בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע אפס חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. ממצאים תקינים כמפורט מטה.
2. איכות המים עומדת בדרישות. להלן טבלה מרכזת של הבדיקות שבוצעו בכפוף לתוכנית דיגום מאושרת. כל הבדיקות תקינות.

סוג בדיקה	סוג דיגום	מס' דגימות שתוכננו	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	שגרתית	66	66	100%	0	0%
כימית	פלאוריד	2	2	100%	ריכוז רקע של המים המסופקים בהיעדר תוספת פלאוריד	


3. פלאוריד – החל משנת 8.2014 הופסקה ההפלה במדינת ישראל, אין תוספת אקטיבית של פלאוריד למים. ריכוז הפלאוריד הטבעי במים ברוב חלקי הארץ נמוך מאוד. הערך הרצוי 700-1000 מקג"ל. חובת הדיגום נמשכת. הדיגום מבוצע בתדירות רבעונית.

נקודת דיגום	תאריך	תוצאה מקג"ל	רמה מרבית מותרת מקג"ל
צומת דרך הבנים רח' ירדן	20.02.23	230	מומלץ – 700-1000 מקס' מותר:
	03.04.23	310	1700 מקג"ל המים במדינת ישראל אינם מופלרים

4. מתכות - דיגום המשקף את איכות הצנרת, הנ"ל נדרש אחת ל-3 שנים ב-3 נקודות דיגום. בוצע בשנת 2021 ועל כן לא נדרש בשנה הנוכחית.
5. טריהלומתאנים - חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר החיטוי לבין חומר אורגני ועשויים להגביר פוטנציאל לתחלואה (תקן מקסימלי מותר: 100 מקג"ל). יבוצע ברבעון השלישי וידווח בהתאם.
6. דו"ח זה מפורסם בכפוף לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001. תאגיד "פלג הגליל" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.
7. התאגיד פועל ומבצע את דיגום מי השתייה ביישובים שבאחריותו, כפוף לדרישות משרד הבריאות.

תאגיד המים והביוב – "פלאג הגליל"

8. כמפורט בגרפים שלהלן, רמות הכלור הנותר בתחום התקן (0.1-0.5 מג"ל) ורמת העכירות בתחום המותר (מקסי' 1 י.ע.נ).

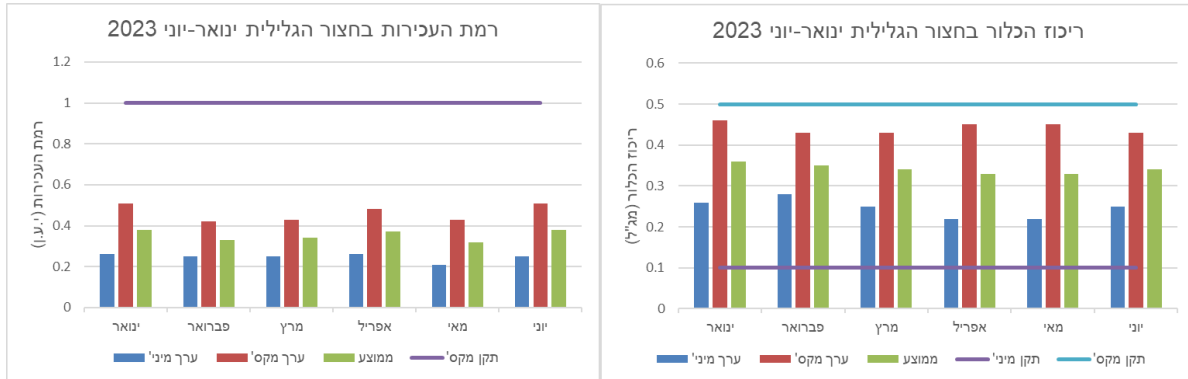

בכבוד רב,
איוב עלם
 סמנכ"ל תפעול