

דו"ח איכות מים – פרסום לציבור 01.07.2025-31.12.2025

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חורפיש

פרסום לציבור על פי חוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א-2001

בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלית קובע אפס חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. **הממצאים נמצאו תקינים.**
2. להלן ריכוז הבדיקות על פי חובת ביצוע בתקופה המדווחת.
3. התאגיד פועל ומבצע דיגום עבור כפר הילדים בישוב. הדיגום מתבצע כשירות ללקוח בלבד


סוג בדיקה	סוג דיגום	מס' דגימות שתוכננו	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	שגרתית	84	84	100%	0	0%
	שגרתית כפר הילדים	6	6	100%	0	0%
כימיה	פלואוריד	2	2	100%	ריכוז רקע של המים המסופקים בהיעדר תוספת פלואוריד	
	THM	1	1	100%	0	0%

4. פלואוריד – החל משנת 8.2014 הופסקה ההפלרה במדינת ישראל, אין תוספת אקטיבית של פלואוריד למים. ריכוז הפלואוריד הטבעי במים ברוב חלקי הארץ נמוך מאוד. הערך הרצוי נע בטווח של 700-1000 מקג"ל.

נקודת דיגום	תאריך	תוצאה מקג"ל	רמה מרבית מותרת מקג"ל
ביה"ס יסודי א'	13.08.25	678	מומלץ – 700-1000 מקס' מותר: 1700 מקג"ל
	05.11.25	240	המים במדינת ישראל אינם מופלרים

5. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. דיגום זה מתבצע בתדירות של אחת ל-3 שנים. בוצע בחודש מאי 2025, התוצאות תקינות ודווחו בדוח החצי שנתי ראשון לשנת 2025.
6. טריהלומתאמים - חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר החיטוי לבין חומר אורגני ועשויים להגביר פוטנציאל לתחלואה (תקן מקסימלי מותר: 100 מקג"ל. בוצע בחודש אוגוסט והתוצאה <1 מקג"ל.

7. דו"ח זה מפורסם בכפוף לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א - 2001. תאגיד "פלאג הגליל" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.
8. כמפורט בגרפים שלהלן, רמות הכלור הנותר בתחום התקן (0.1-0.5 מג"ל) ורמת העכירות בתחום המותר (מקס' 1 י.ע.ן).
9. איכות המים עומדת בדרישות. התאגיד פועל כנדרש ממנו להבטחת איכות המים המסופקים.

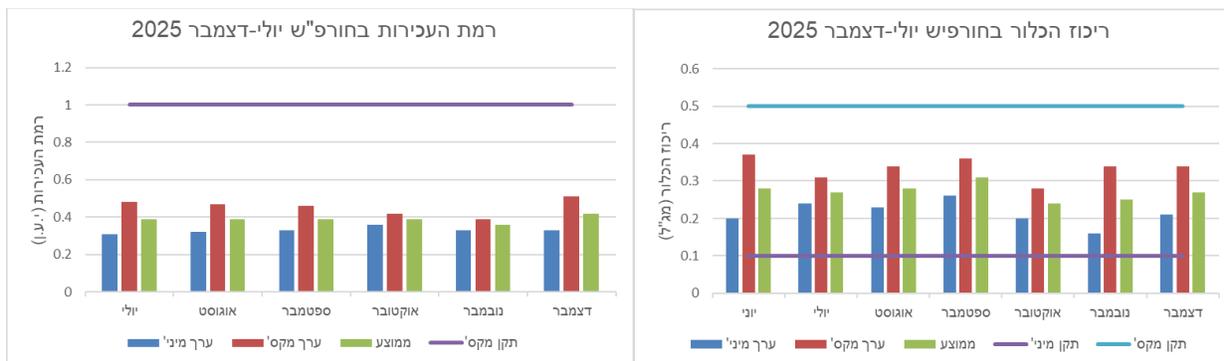

בכבוד רב,

וויסאם

וויסאם פארס

ראש תחום מים ניטור ורישוי עסקים