

דו"ח איכות מים – פרסום לציבור 01.07.2025-31.12.2025

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – חצור הגלילית

פרסום לציבור על פי חוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א-2001

- בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:
1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע אפס חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
 2. איכות המים עומדת בדרישות. להלן טבלה מרכזת של הבדיקות שבוצעו בכפוף לתוכנית דיגום מאושרת.

סוג בדיקה	סוג דיגום	מס' דגימות שתוכננו	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	שגרתית	72	72	100%	0	0%
כימית	פלואוריד	2	2	100%	ריכוז רקע של המים המסופקים בהיעדר תוספת פלואוריד	
	THM	1	1	100%	0	0%

3. פלואוריד – החל משנת 2014.8 הופסקה ההפלרה במדינת ישראל, אין תוספת אקטיבית של פלואוריד למים. ריכוז הפלואוריד הטבעי במים ברוב חלקי הארץ נמוך מאוד. הערך הרצוי 1000-700 מקג"ל. חובת הדיגום נמשכת. הדיגום מבוצע בתדירות רבעונית.


נקודת דיגום	תאריך	תוצאה מקג"ל	רמה מרבית מותרת מקג"ל
שכונת נווה הרים	13.08.25	736	מומלץ – 700-1000 מקס' מותר: 1700 מקג"ל
	05.11.25	390	המים במדינת ישראל אינם מופלרים

4. מתכות - דיגום המשקף את איכות הצנרת, הנ"ל נדרש אחת ל-3 שנים ב-3 נקודות דיגום. דיגום לפרמטר זה בוצע בחודש מרץ 2024. לא תוכנן בשנה זו.
5. טריהלומתאנים - חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר החיטוי לבין חומר אורגני ועשויים להגביר פוטנציאל לתחלואה (תקן מקסימלי מותר: 100 מקג"ל). נדגם בחודש אוגוסט 2025, התוצאה <1 מקג"ל.
6. דו"ח זה מפורסם בכפוף לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001. תאגיד "פלאג הגליל" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.

תאגיד המים והביוב – "פלאג הגליל"

7. התאגיד פועל ומבצע את דיגום מי השתייה ביישובים שבאחריותו, כפוף לדרישות משרד הבריאות.

8. כמפורט בגרפים שלהלן, רמות הכלור הנותר בתחום התקן (0.1-0.5 מג"ל) ורמת העכירות בתחום המותר (מקסי' 1 י.ע.ן).

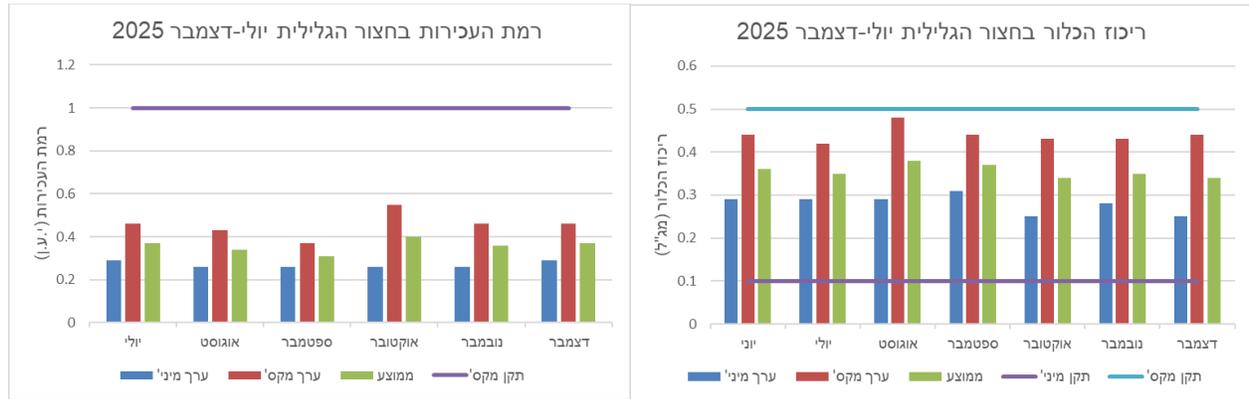

בכבוד רב,

וויסאק

וויסאם פארס

ראש תחום מים ניטור ורישוי עסקים