

דו"ח איכות מים – פרסום לציבור 01.07.2025-31.12.2025

בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – פסוטה

פרסום לציבור על פי חוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א-2001

- בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:
1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע אפס חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. ממצאים תקינים כמפורט מטה.
 2. איכות המים עומדת בדרישות. להלן ריכוז הבדיקות שבוצעו בהתייחס לתוכנית הדיגום המאושרת והתייחסות לתקינותם של הממצאים. איכות המים טובה מאוד.

| סוג בדיקה | סוג דיגום | מס' דגימות שתוכננו | מס' דגימות שבוצעו | אחוז ביצוע | מס' דגימות חריגות | אחוז חריגה |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|--|------------|
| מיקרוביאלית | שגרתית | 42 | 42 | 100% | 0 | 0% |
| כימיה | פלואוריד | 2 | 2 | 100% | ריכוז רקע של המים המסופקים בהיעדר תוספת פלואוריד | |
| | THM | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |


3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. נדגם אחת לשלוש שנים. נדגם בחודש מאי 2025, התוצאות תקינות ודווחו בדוח חצי שני ראשון לשנת 2025.
4. פלואוריד – החל משנת 2014 הופסקה ההפלרה במדינת ישראל, אין תוספת אקטיבית של פלואוריד למים. ריכוז הפלואוריד הטבעי במים ברוב חלקי הארץ נמוך מאוד. הערכים הרצויים הם 700-1000 מקג"ל. הערכים המדווחים מייצגים את הריכוז הטבעי במי השתייה המסופקים.

| נקודת דיגום | תאריך | תוצאה מקג"ל | רמה מרבית מותרת מקג"ל |
|-------------|----------|-------------|---|
| גרעין הכפר | 18.08.25 | 200 | מומלץ – 700-1000 מקס' מותר: 1700 מקג"ל המים במדינת ישראל אינם מופלים |
| | 10.11.25 | 270 | |

5. טריהלומתאנים - חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר החיטוי לבין חומר אורגני ועשויים להגביר פוטנציאל לתחלואה (תקן מקסימלי מותר: 100 מקג"ל). נדגם בחודש אוגוסט 2025, התוצאה <1 מקג"ל.
6. דו"ח זה מפורסם בכפוף לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001. תאגיד "פגל הגליל" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.

תאגיד המים והביוב – "פלג הגליל"

7. כמפורט בגרפים שלהלן, רמות הכלור הנותר בתחום התקן (0.5-0.1 מג"ל) ורמת העכירות בתחום המותר (מקסי' 1 י.ע.ף).

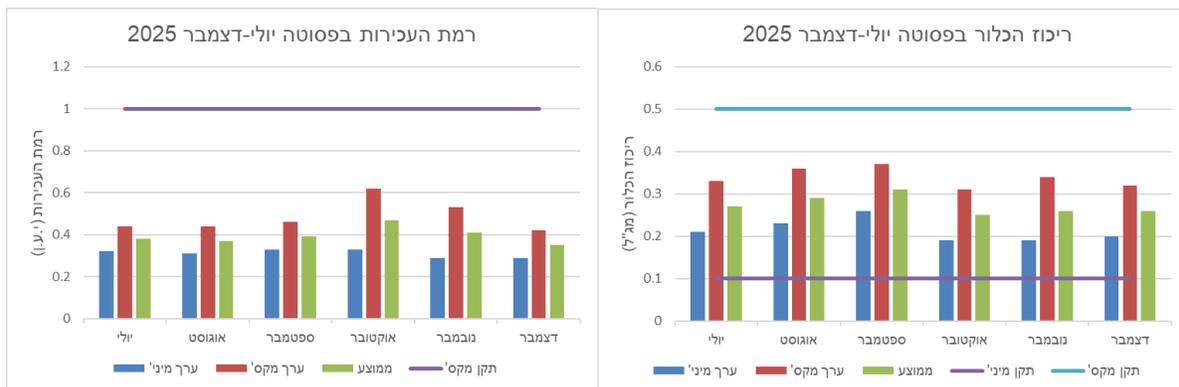

בכבוד רב,

וויסאם

וויסאם פארס

ראש תחום מים ניטור ורישוי עסקים