

דו"ח איכות מים – פרסום לציבור 01.07.2025-31.12.2025
בדיקות מיקרוביאליות וכימיות – צפת
פרסום לציבור על פי חוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001

- בחודש אוגוסט 2013 פרסם משרד הבריאות תקנות בדבר איכותם התברואית של מי השתייה ומתקני מי שתייה. תקנות אלו הגדירו קריטריונים מחמירים ביותר למי השתייה המסופקים לצרכנים, בין היתר:
1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע אפס חיידקי קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה.
 - א. בתאריך 31.12.25 בוצע דיגום שיגרתי בעיר צפת. בתאריך 01.01.26 דווח מהמעבדה לבר"צ בחיפה על הימצאות 10 קוליפורמים בדיגום נק' הדיגום "רמת רזים ליד מליבו".
 - ב. על פי התקנות, בוצע סקר תברואי חקירתי שממצאיו הצביעו על כך שלא היו עבודות ברשת המים אולם, הדיגום בוצע ביום גשום. בהתאם נערך התאגיד לדיגום חוזר ונרחב.
 - ג. נדגמו 4 נק' המייצגות את רשת המים באזור שדווחה החריגה, הנק' שחרגה ועוד 3 נק' סקר. ב 02.01.25 דווח מהמעבדה על ממצאים תקינים.
 2. להלן ריכוזי אחוזי ביצוע הדיגום על פי תוכנית מאושרת והתייחסות לתקינות הבדיקות על פי התקנים העדכניים.


סוג בדיקה	סוג דיגום	מס' דגימות שתוכננו	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית	שגרתית	119	119	100%	1	0.84%
	דיגום חוזר	4	4	100%	0	0%
כימיה	פלואוריד	2	2	100%	ריכוז רקע של המים המסופקים בהיעדר תוספת פלואוריד	
	THM	2	2	0%	0	0%

- ד. פלואוריד – החל משנת 8.2014 הופסקה ההפלרה במדינת ישראל, אין תוספת אקטיבית של פלואוריד למים. ריכוז הפלואוריד הטבעי במים ברוב חלקי הארץ נמוך מאוד, 0.1-0.3 מג"ל. להלן הממצאים:

נקודת דיגום	תאריך	תוצאה מקג"ל	רמה מרבית מותרת מקג"ל
כניסה לשכונת כנען	13.08.25	462	מומלץ – 1000-700 מקס' מותר: 1700 מקג"ל המים במדינת ישראל אינם מופלרים
	05.11.25	320	

- ה. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. תדירות נדרשת אחת לשנתיים. בוצע בחודש מאי 2025, התוצאות תקינות ודווחו בדוח חצי שנתי ראשון לשנת 2025.
- ו. טריהלומתאנים - חומרים העשויים להיווצר במים כתגובה בין חומר החיטוי לבין חומר אורגני ועשויים להגביר פוטנציאל לתחלואה (תקן מקסימלי מותר: 100 מקג"ל). בוצע בחודש אוגוסט 2025, בשתי נק' דיגום ובשתייה התוצאה תקינה, דווח על <1 מקג"ל.

- ז. דו"ח זה מפורסם בכפוף לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75), התשס"א – 2001. תאגיד "פלג הגליל" פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים באתר האינטרנט.
- ח. התאגיד פועל ומבצע את דיגום מי השתייה ביישובים שבאחריותו, כפוף לדרישות משרד הבריאות.
- ט. כמפורט בגרפים שלהלן, רמות הכלור הנותר בתחום התקן (0.1-0.5 מג"ל) ורמת העכירות בתחום המותר (מקס' 1 י.ע.ן).

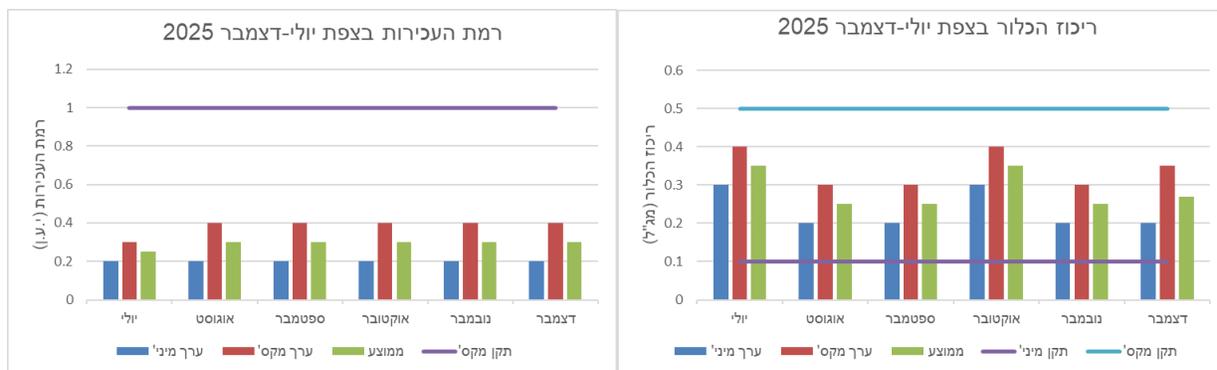

בכבוד רב,

וויסאק

וויסאם פארס

ראש תחום מים ניטור ורישוי עסקים