

פרסום לציבור - דו"ח רבעון 1 לשנת 2026 - איכות מי שתייה
גוש חלב, יסוד המעלה, טובא זנגרייה, צפת, חצור הגלילית
01.01.2026-31.03.2026

להלן מוצגות תוצאות הבדיקות הכימיות והמיקרוביאליות שבוצעו בין החודשים ינואר ועד מרץ לשנת 2026 במערכות אספקת המים שבאחריות תאגיד המים והביוב "פלג הגליל", כפוף לחובת דיווח ויידוע הציבור כאמור בחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א-2001. הפירוט בדו"ח זה הינו על פי יישובים.

שם ישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
גוש חלב	בקטריאלי	רשת	21	21	100%	21	0%
יסוד המעלה	בקטריאלי	רשת	17	(20)17	100%	17	0%
טובא זנגרייה	בקטריאלי	רשת	21	(24)21	100%	21	0%
צפת	בקטריאלי	רשת	58	58	100%	58	0%
	כימיה - פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	
חצור הגלילית	בקטריאלי	רשת	39	36	100%	36	0%
	כימיה – מתכות רשת	רשת	6	6	100%	טרם התקבלו תוצאות	

✓ התקן המיקרוביאלים למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התוכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות לחודשים ינואר ופברואר 2026. בחודש מרץ, 2026 בשל מלחמת מגן הארי והצטרפות חיזבאללה ללחימה. בשל הסיכונים הקיימים, סוכם מול משרד הבריאות כי בשלב הנוכחי יבוצע הדיגום ב-30% מתוכנית הדיגום הרשמית. ביסוד המעלה ובטובא זנגרייה צומצם הדיגום בהתאם, בשאר היישובים בוצע 100% מתוכנית הדיגום למרות הסיכונים.

- ✓ אחוז ביצוע הדיגומים עומד על 100%.
- ✓ איכות המים המיקרוביאלית תקינה ועומדת בדרישות תקנות מי השתייה, לא נמצאו ממצאים חריגים במים המסופקים..

בדיקות כימיות

- ❖ **בדיקה למתכות רשת** – נבדקות המתכות עופרת, ברזל ונחושת. מטרת הדיגום לבחון את טיב צנרת המים, מניעת קורוזיה. הדיגום מבוצע בתדירות של אחת ל-2-3 שנים, כתלות בגודל האוכלוסייה. בדיקה למתכות רשת בטובא, יסוד, צפת וגוש חלב בוצעה בשנת 2025 ולכן לא תוכנן בשנה זו. בחצור הגלילית תוכנן ובוצע דיגום למתכות רשת בחודש מרץ 2026, **טרם התקבלו תוצאות**. יפורסמו ברבעון הבא.

מדדי ניטור שדה

כלור


תקן מי השתייה קובע ריכוז כלור נותר חופשי בערכים של 0.1-0.5 מג"ל. כל הערכים בתחום התקן, עובדה המצביעה על איכות מים טובה מאוד.

עכירות


תקן העכירות הוא עד 1 י.ע.נ, כל הערכים להלן בתחום התקן.

להלן פירוט ריכוז הכלור והעכירות:


צפת

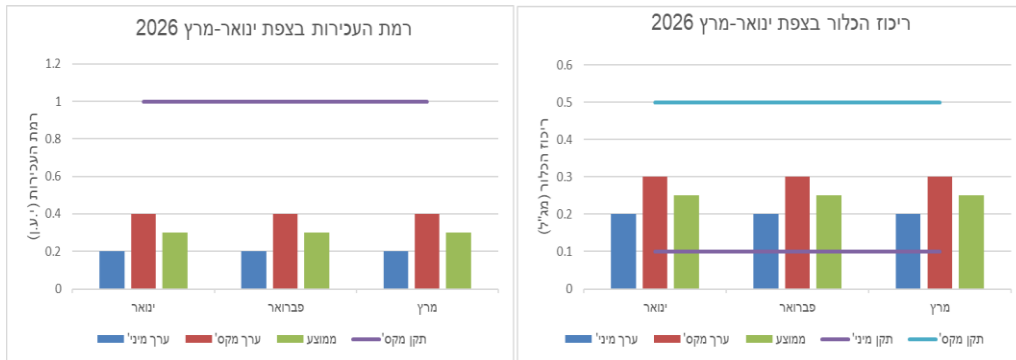


גוש חלב

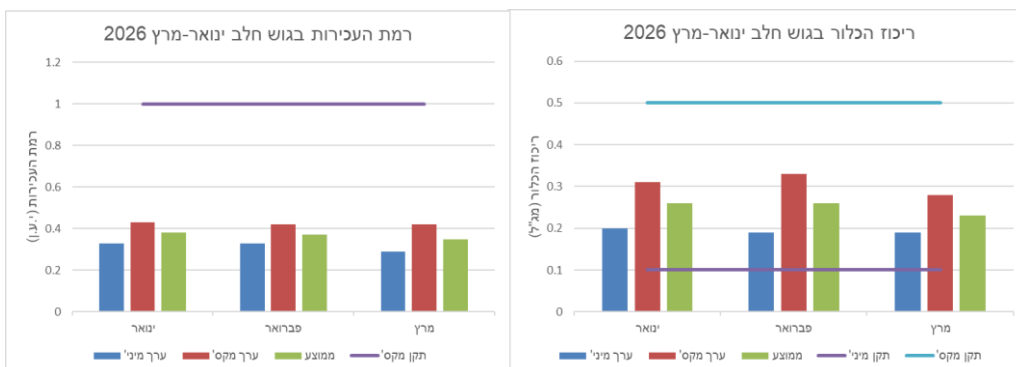


חצור הגלילית

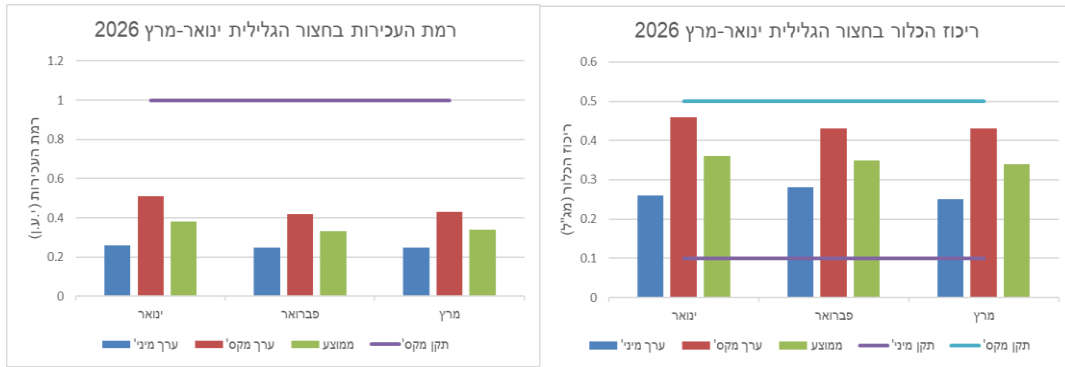

טובא זנגריה

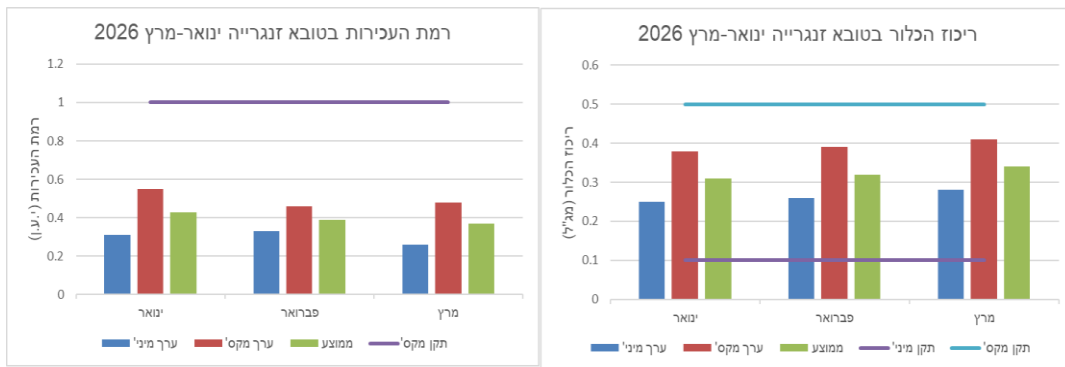

יסוד המעלה

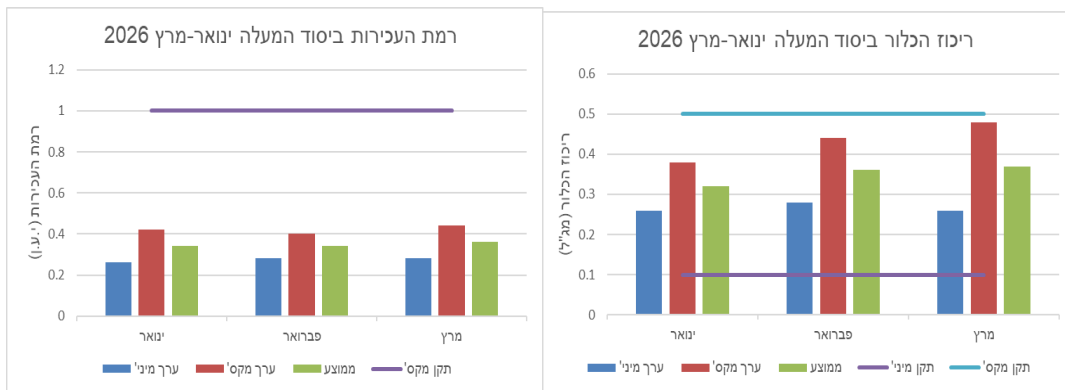

לסיכום,

תאגיד "פלג הגליל" פועל לטובת הבטחת אספקת מי השתייה ואספקת מים באיכות ראוייה כנדרש בתקנות מי השתייה, תוך יידוע ציבור הצרכנים ושקיפות מלאה כנדרש מספק המים. אחוז ביצוע הדיגומים ברבעון זה עומד על 100%. יש לציין כי בחודש מרץ צומצם היקף הדיגום, בהתאם להוראות משרד הבריאות במצב החירום. לא התקבלו תוצאות בדיקות מיקרוביאליות חריגות בנקודות הדיגום במערכת הציבורית ברחבי היישובים, ניתן לדווח על 0% חריגה.

לא נמדדו חריגות בערכי הכלור והעכירות.

איכות המים המסופקת על ידי התאגיד הינה טובה מאוד תוך הקפדה על תהליך הניטור והבקרה השוטף.

בברכה,

וויסאט פארס

מנהל מדור מים, ניטור ורישוי עסקים